
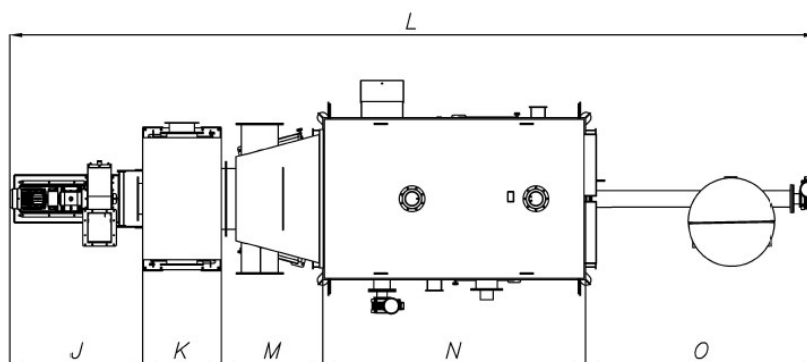
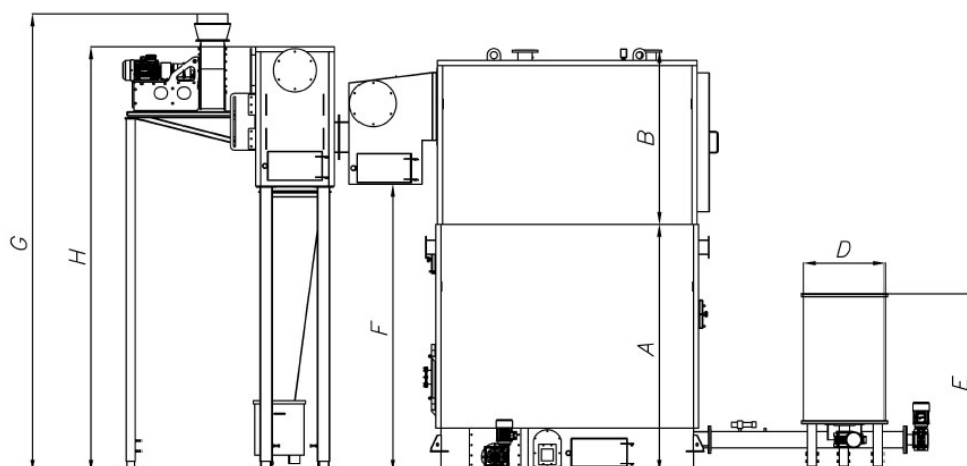


UNIWEX KOTŁY BIO SP. Z O.O.
UL. ŁĘCZYCKA 29 W, 82 - 300 ELBLĄG
www.uniwxkotly.pl tel. 55 235 55 82




KARTA TECHNICZNA COMFORT CLASSIC

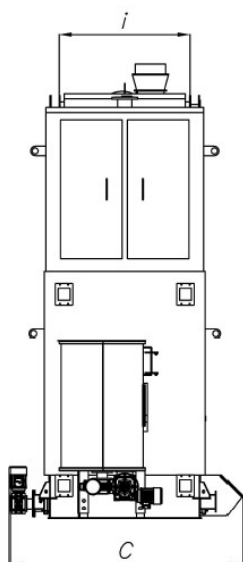

COMFORT CLASSIC

	A	B	A+B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Z	P
505*	1 404	1466	2 870	2340	1100	1728	1569	3220	2900	1283	1210	766	7824	998	2550	2300	DN125	DN125
600*	1 404	1685	3 089	2340	1100	1728	1 793	3 440	3 122	1283	1210	766	7824	998	2550	2300	DN125	DN125
780	1 620	1252	2 872	2446	1100	1690	1 590	1025	3 198	1861	2110	766	9374	1048	3550	1900	DN150	DN150
980	1 620	1456	3 076	2446	1100	1690	1 787	1025	3 191	1861	2110	766	9374	1048	3550	1900	DN150	DN150
1250	1 620	1686	3 306	2446	1100	1690	1 900	1025	3 245	1861	2110	766	9374	1048	3550	1900	DN150	DN150
1500	1 745	1694	3 439	2746	1300	2524	1 950	1110	3 450	1869	2300	1053	11571	1048	4150	3020	DN150	DN150
2000	1 745	1916	3 661	2746	1300	2524	2 135	1110	3 635	1857	2300	1334	11852	1048	4150	3020	DN200	DN200
2500	1 745	2136	3 881	2746	1300	2524	2 190	1110	4 138	1857	2300	1334	11852	1048	4150	3020	DN250	DN250
3000	2 335	2576	4 906	2800	1300	2524	3020	1110	4 724	1855	2420	1902	13278	1350	4586	3020	DN250	DN250
4000	2 140	2640	4 780	2800	1300	2524	3 270	1450	4 620	1500	3020	2086	15781	1405	6250	3020	DN250	DN250
5000	2 870	2640	5 510	2800	1300	2524	3 995	1450	5 370	1500	3020	2650	17095	1405	7000	3020	DN300	DN300

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

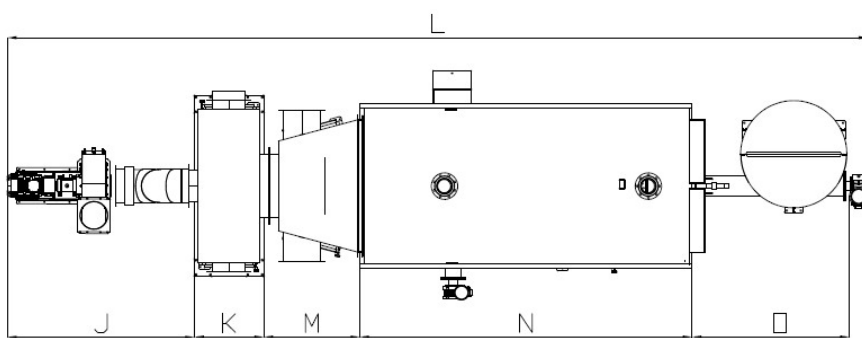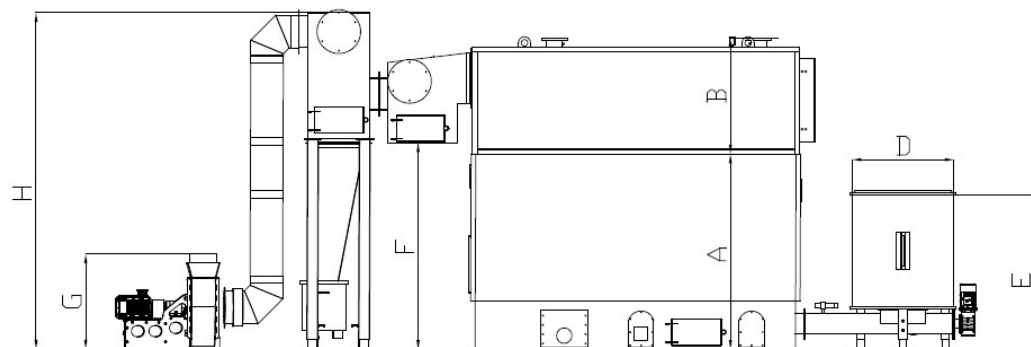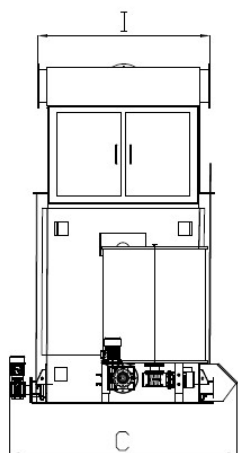

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

CLASSIC												
moc nominalna	kW	505*	600*	780	980	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
orientacyjna kubatura ogrzewania		m3										
Obiekty budowane współcześnie, wszystkie ściany, podłoga, sufit dobrze izolowane, okna zespolone z szybami termoizolacyjnymi		16833	20000	26000	32667	41667	50000	66667	83333	100000	133333	166667
Obiekty budowane w latach 80 tych z dodatkową izolacją		14429	17143	22286	28000	35714	42857	57143	71429	85714,3	114286	142857
Obiekty budowane w latach 80 tych i wcześniej z oknami tradycyjnymi, średnio ciepłe		12625	15000	19500	24500	31250	37500	50000	62500	75000	100000	125000
Obiekty o słabej izolacyjności, okna stare nieszczelne, pomieszczenia na poddaszu		11222	13333	17333	21778	27778	33333	44444	55556	66666,7	88889	111111
Miejscowości górskie i w rejonach północno wschodnich Polski należy zwiększyć przelicznik		10100	12000	15600	19600	25000	30000	40000	50000	60000	80000	100000
max. dopuszczalne ciśnienie	bar	1,5										
max. temperatura wody	°C	95										
sprawność kotła	%	89										
napięcie zasilania	V	400										
moc urządzeń elektrycznych	kW	9,8	9,8	13,1	13,1	12,9	18,4	19,2	19,5	26,9	27,7	30,8
moc wentylatora wyciągowego spalin	kW	3	3	5,5	5,5	5,5	11	11	11	18,5	18,5	22
średnie zużycie paliwa	kg/h	151,5	180	234	294	375	450	600	750	900	1200	1500
objętość standardowego zbiornika	m3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
min. temperatura aktywacji pompy	°C	50										
pojemność wody	l	2313,5	2830,9	2845,9	3659	4472,1	6313,6	7457,3	8590,9	12096	13367	14627
temperatura spalin	°C	140 - 180										
zalecana średnica i wysokość komina	mm/m	400/8	400/8	400/8	500/8	500/10	600/10	650/10	650/10	700/10	800/10	800/10
przepływ gazów odlotowych (dla zrębki o wilgotności 30%)	m3/h	1375,8	1634,6	2125	2669,8	3405,4	4086,5	5448,6	6810,8	8172,96	10897	13622
masa kotła	kg	9 940	10 397	13 099	14 032	14 897	19 604	20 699	22 214	27 665	31 814	37 644

Data ostatniej aktualizacji:
30-05-2022

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.