


UNIWEX KOTŁY BIO SP. Z O.O.
UL. LĘCZYCKA 29 W, 82 - 300 ELBLĄG
www.uniwxkotly.pl tel. 55 235 55 82

KARTA TECHNICZNA COMFORT PREMIUM

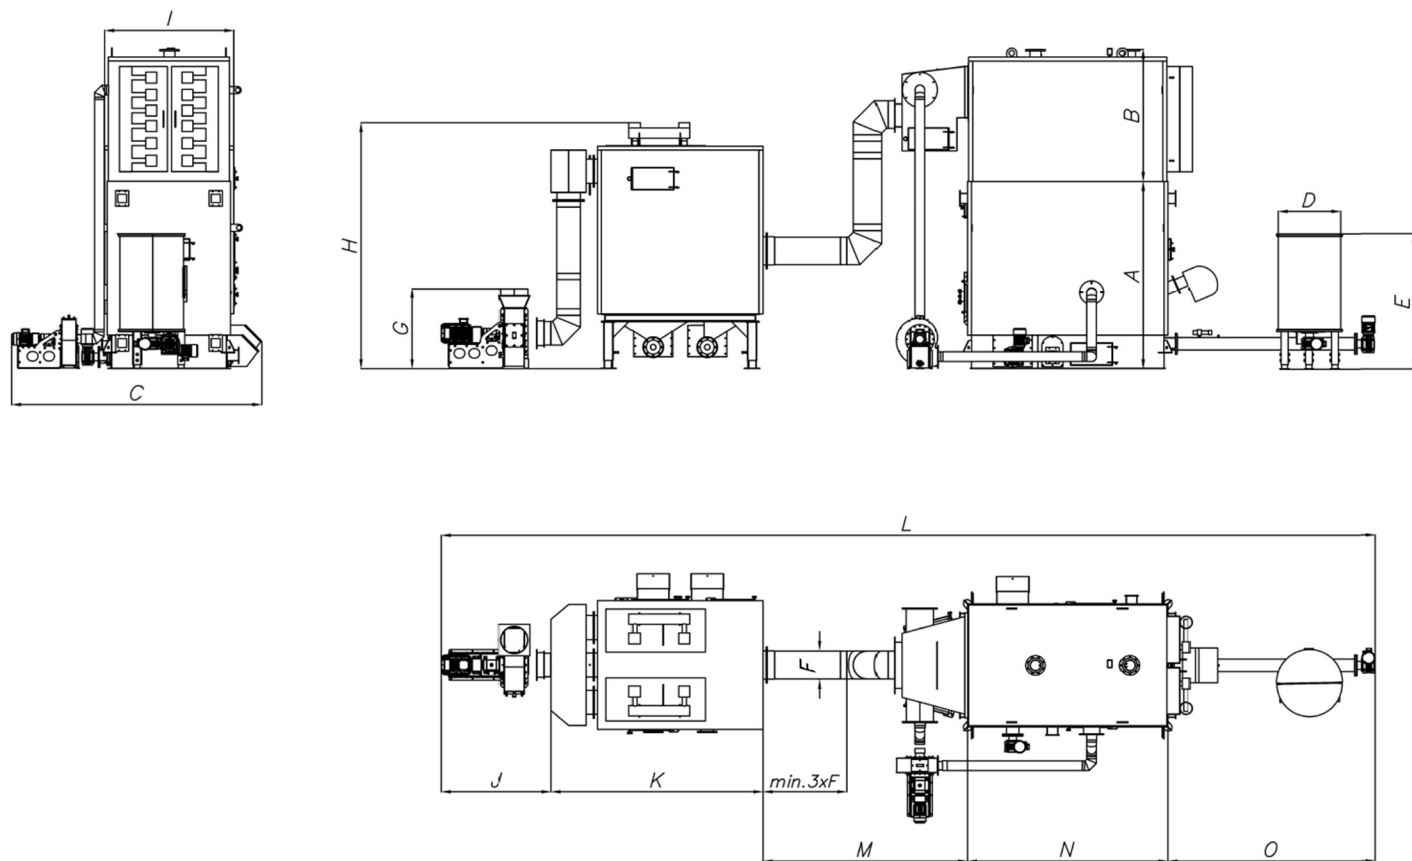

COMFORT PREMIUM

	A	B	A+B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Z	P
350*	2406	1226	3632	2900	1100	1728	300	950	3050	1430	1250	2700	11200	2400	2550	2300	DN100	DN100
505*	2406	1466	3872	3150	1100	1728	350	1000	3154	1500	1280	2698	11430	2602	2550	2300	DN125	DN125
600*	2406	1685	4091	3150	1100	1728	350	1000	3154	1500	1280	2698	11430	2602	2550	2300	DN125	DN125
780	2450	1252	3702	3702	1100	1728	450	1025	3052	1700	1313	3333	14196	3500	3550	2500	DN150	DN150
980	2450	1456	3906	3906	1100	1728	450	1025	3052	1700	1313	3333	14196	3500	3550	2500	DN150	DN150
1250	2450	1686	4136	3520	1100	1728	450	1025	3052	1700	1313	3333	14196	3500	3550	2500	DN150	DN150
1500	2854	1694	4548	3962	1300	2524	500	1110	8400	4198	2400	4599	18869	4700	4150	3020	DN150	DN150
2000	2854	1916	4770	3962	1300	2524	500	1110	8400	4198	2400	4599	18869	4700	4150	3020	DN200	DN200
2500	2854	2136	4990	3962	1300	2524	500	1110	8400	4198	2400	4600	18870	4700	4150	3020	DN250	DN250
3000	2854	2576	5430	4500	1300	2524	500	1110	8400	4327	2400	5835	21113	5272	4586	3020	DN250	DN250
4000	3500	2650	6150	4620	1300	2524	500	1250	7870	4530	2600	6200	24000	5980	6200	3020	DN250	DN250
5000	4200	2650	6850	4620	1300	2524	550	1450	8950	4530	2950	6327	25927	6630	7000	3020	DN300	DN300

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

PREMIUM													
moc nominalna	kW	350*	505*	600*	780	980	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
orientacyjna kubatura ogrzewania		m3											
Obiekty budowane współcześnie, wszystkie ściany, podłoga, sufit dobrze izolowane, okna zespolone z szybami termoizolacyjnymi		11667	16833	20000	26000	32667	41667	50000	66667	83333	100000	133333	166667
Obiekty budowane w latach 80 tych z dodatkową izolacją		10000	14429	17143	22286	28000	35714	42857	57143	71429	85714,3	114286	142857
Obiekty budowane w latach 80 tych i wcześniej z oknami tradycyjnymi, średnio ciepłe		8750	12625	15000	19500	24500	31250	37500	50000	62500	75000	100000	125000
Obiekty o słabej izolacyjności, okna stare nieszczelne, pomieszczenia na poddaszu		7778	11222	13333	17333	21778	27778	33333	44444	55556	66666,7	88889	111111
Miejscowości górskie i w rejonach północno wschodnich Polski należy zwiększyć przelicznik		7000	10100	12000	15600	19600	25000	30000	40000	50000	60000	80000	100000
max. dopuszczalne ciśnienie	bar	1,5											
max. temperatura wody	°C	95											
sprawność kotła	%	90											
napięcie zasilania	V	400											
moc urządzeń elektrycznych	kW	7	9,1	9,5	12,5	12,5	12,8	18,3	20	28,5	36,4	37,2	40,5
moc wentylatora wyciągowego spalin	kW	3	3	3	5,5	5,5	5,5	11	11	18,5	22	22	22
średnie zużycie paliwa (dla paliwa o wartości opałowej na poziomie 17,5 MJ/kg)	kg/h	81	116	138	180	226	288	347	462	578	693	924	1155
objętość standardowego zbiornika	m³	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
min. temperatura aktywacji pompy	°C	50											
pojemność wody	l	1536	2313,5	2830,9	2845,9	3659	4472,1	6313,6	7457,3	8590,9	12096	13367	14627
temperatura spalin	°C	140 - 180											
zalecana średnica i wysokość komina	mm/m	350/8	400/8	400/8	400/8	500/8	500/10	600/10	650/10	650/10	700/10	800/10	800/10
przepływ gazów odlotowych (dla paliwa o wartości opałowej na poziomie 17,5 MJ/kg)	m³/h	886,4	1375,8	1634,6	2125	2669,8	3405,4	4086,5	5448,6	6810,8	8172,96	10897	13622
masa kotła	kg	13189	14 995	16 381	20 888	22 021	23 071	31 417	32 560	34 376	46 900	52 104	58 759

Data ostatniej aktualizacji:
07-06-2023

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.