


UNIWEX KOTŁY BIO SP. Z O.O.
UL. ŁĘCZYCKA 29 W, 82 - 300 ELBLĄG
www.uniwekotle.pl tel. 55 235 55 82




KARTA TECHNICZNA COMFORT RT

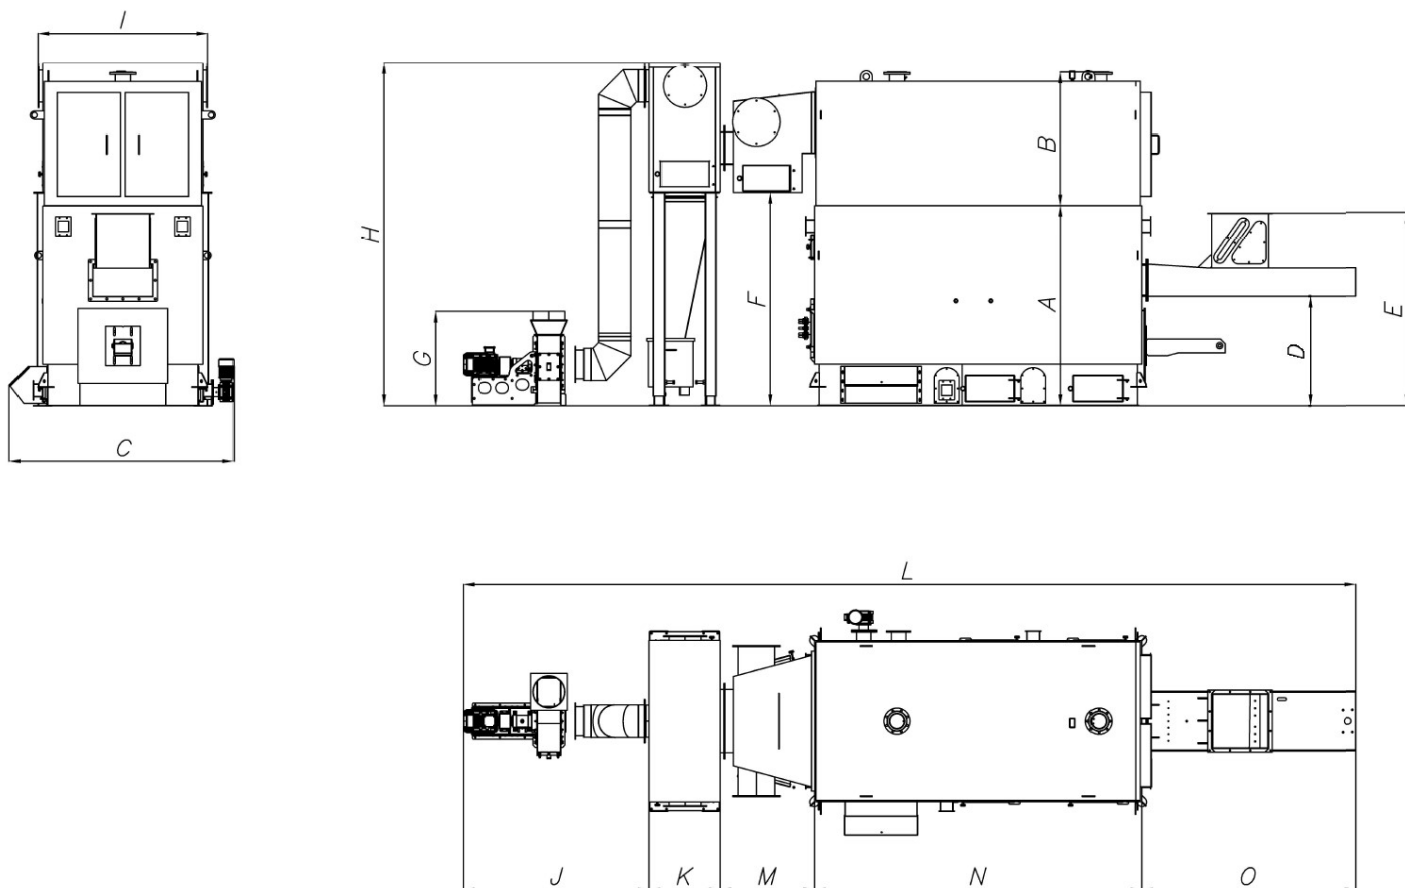

COMFORT RT

	A	B	A+B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Z	P
505*	1916	1466	3382	2340	950	1795	2081	3750	3410	1283	1210	766	7804	998	2550	2280	DN125	DN125
600*	1916	1685	3601	2340	950	1795	2305	3980	3634	1283	1210	766	7804	998	2550	2280	DN125	DN125
780	2176	1252	3428	2446	1187	2095	2146	1025	3754	1861	2110	766	9774	1048	3550	2300	DN150	DN150
980	2176	1456	3632	2446	1187	2095	2343	1025	3747	1861	2110	766	9774	1048	3550	2300	DN150	DN150
1250	2176	1686	3862	2446	1187	2095	2500	1025	3801	1861	2110	766	9774	1048	3550	2300	DN150	DN150
1500	2506	1694	4200	2746	1300	2308	2450	1110	4258	1869	2300	1344	11330	1048	4150	2488	DN150	DN150
2000	2506	1916	4422	2900	1300	2308	2891	1110	4500	1857	2300	1334	11330	1048	4150	2488	DN200	DN200
2500	2506	2136	4642	2900	1300	2308	2951	1110	4500	1857	2300	1334	11330	1048	4150	2488	DN250	DN250
3000	2606	2576	5182	2900	1360	2360	3301	1250	4995	1855	2420	1902	12746	1350	4586	2488	DN250	DN250
4000	3300	2699	5936	2900	1800	3000	4100	1400	5800	1650	2850	2100	15200	1400	6200	2650	DN250	DN250
5000	3600	2639	6239	2900	1800	3000	4400	1500	6000	1650	3000	2700	16750	1400	7000	2650	DN300	DN300

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

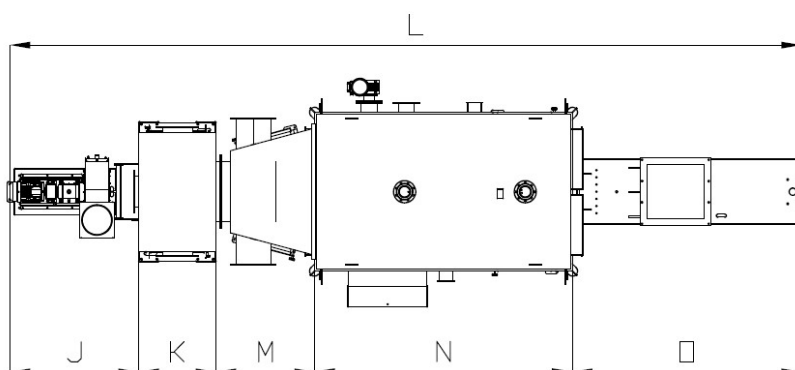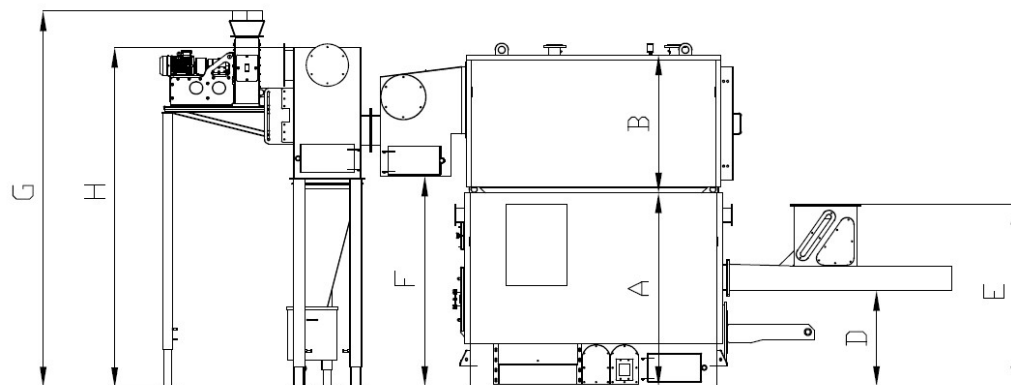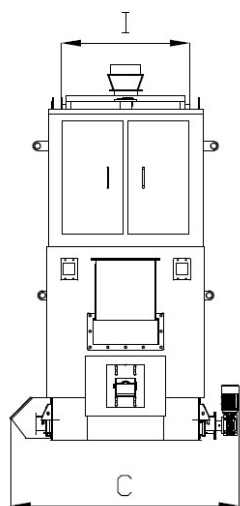

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.

RT												
moc nominalna	kW	505*	600*	780	980	1250	1500	2000	2500	3000	4000	5000
orientacyjna kubatura ogrzewania		m3										
Obiekty budowane współcześnie, wszystkie ściany, podłoga, sufit dobrze izolowane, okna zespolone z szybami termoizolacyjnymi		16833	20000	26000	32667	41667	50000	66667	83333	100000	133333	166667
Obiekty budowane w latach 80 tych z dodatkową izolacją		14429	17143	22286	28000	35714	42857	57143	71429	85714,3	114286	142857
Obiekty budowane w latach 80 tych i wcześniej z oknami tradycyjnymi, średnio ciepłe		12625	15000	19500	24500	31250	37500	50000	62500	75000	100000	125000
Obiekty o słabej izolacyjności, okna stare nieszczelne, pomieszczenia na poddaszu		11222	13333	17333	21778	27778	33333	44444	55556	66666,7	88889	111111
Miejscowości górskie i w rejonach północno-wschodnich Polski należy zwiększyć przelicznik		10100	12000	15600	19600	25000	30000	40000	50000	60000	80000	100000
max. dopuszczalne ciśnienie	bar	1,5										
max. temperatura wody	°C	95										
sprawność kotła	%	89										
napięcie zasilania	V	400										
moc urządzeń elektrycznych	kW	12,5	12,9	15,5	15,5	16,0	22,3	22,8	22,8	30,7	31,4	36,0
moc wentylatora wyciągowego spalin	kW	3	3	5,5	5,5	5,5	11	11	11	18,5	18,5	22
średnie zużycie paliwa	kg/h	151,5	180	234	294	375	450	600	750	900	1200	1500
objętość standardowego zbiornika	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
min. temperatura aktywacji pompy	°C	50										
pojemność wody	l	2313,5	2830,9	2845,9	3659	4472,1	6313,6	7457,3	8590,9	12096	13367	14627
temperatura spalin	°C	140 - 180										
zalecana średnica i wysokość komina	mm/m	400/8	400/8	400/8	500/8	500/10	600/10	650/10	650/10	700/10	800/10	800/10
przepływ gazów odlotowych (dla zębki o wilgotności 50%)	m3/h	1548,6	1839,9	2391,9	3005,2	3833,2	4599,8	6133,1	7666,3	9199,58	12266	15333
masa kotła	kg	12 226	12 775	17 106	18 225	19 263	26 377	27 691	2 950	36 757	42 362	49 807

Data ostatniej aktualizacji:
30-05-2022

Wszystkie zawarte tutaj informacje nie są wiążące. Firma UNIWEX KOTŁY BIO zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń.